

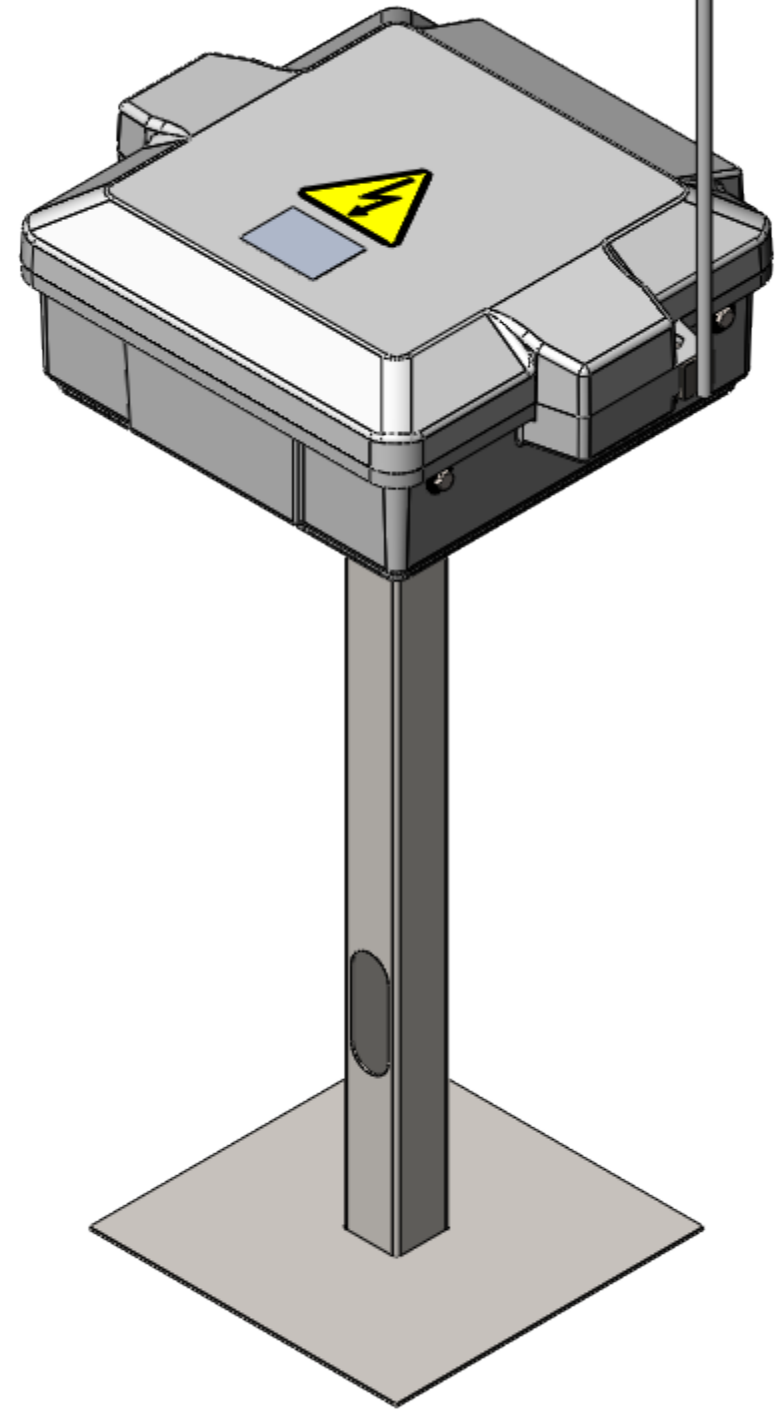
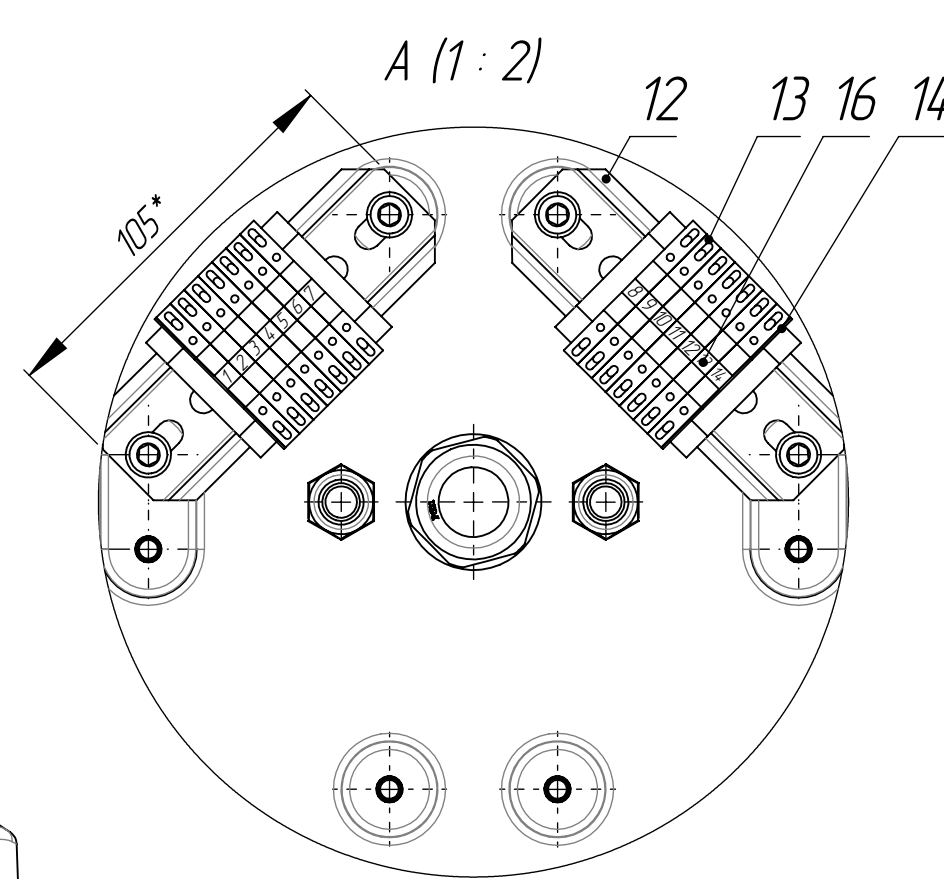
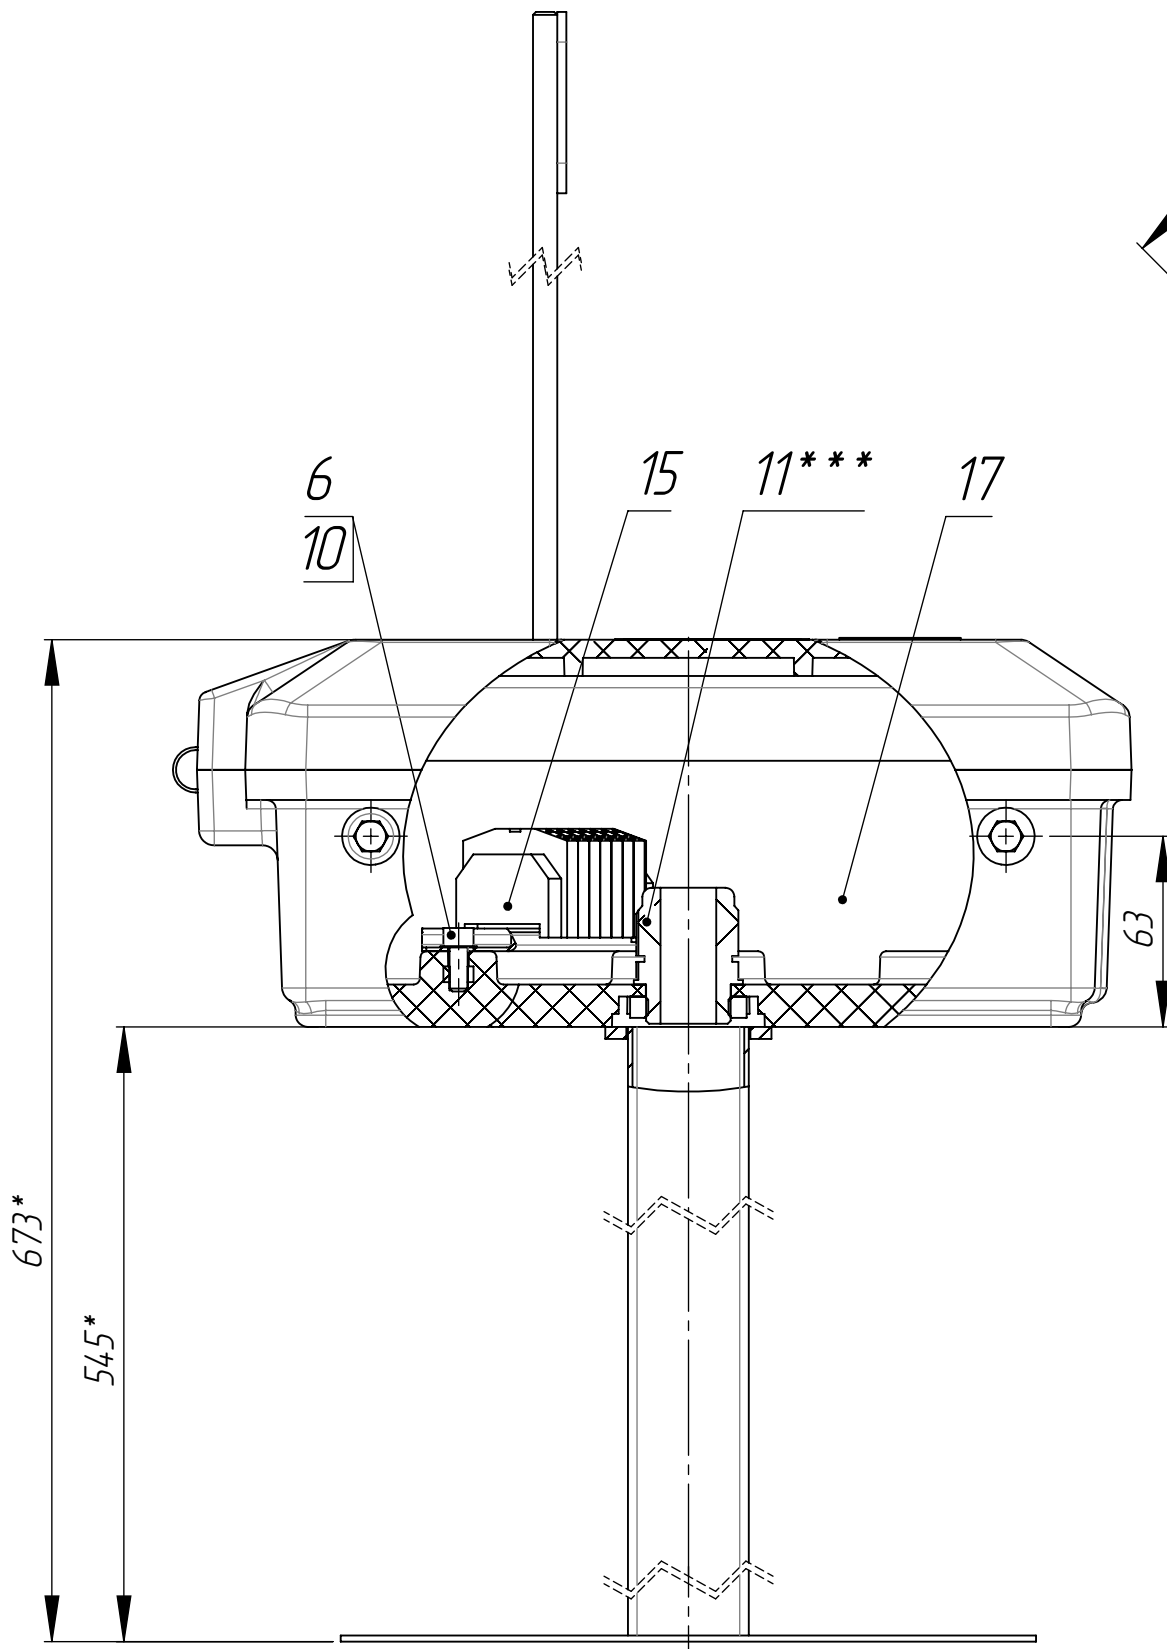
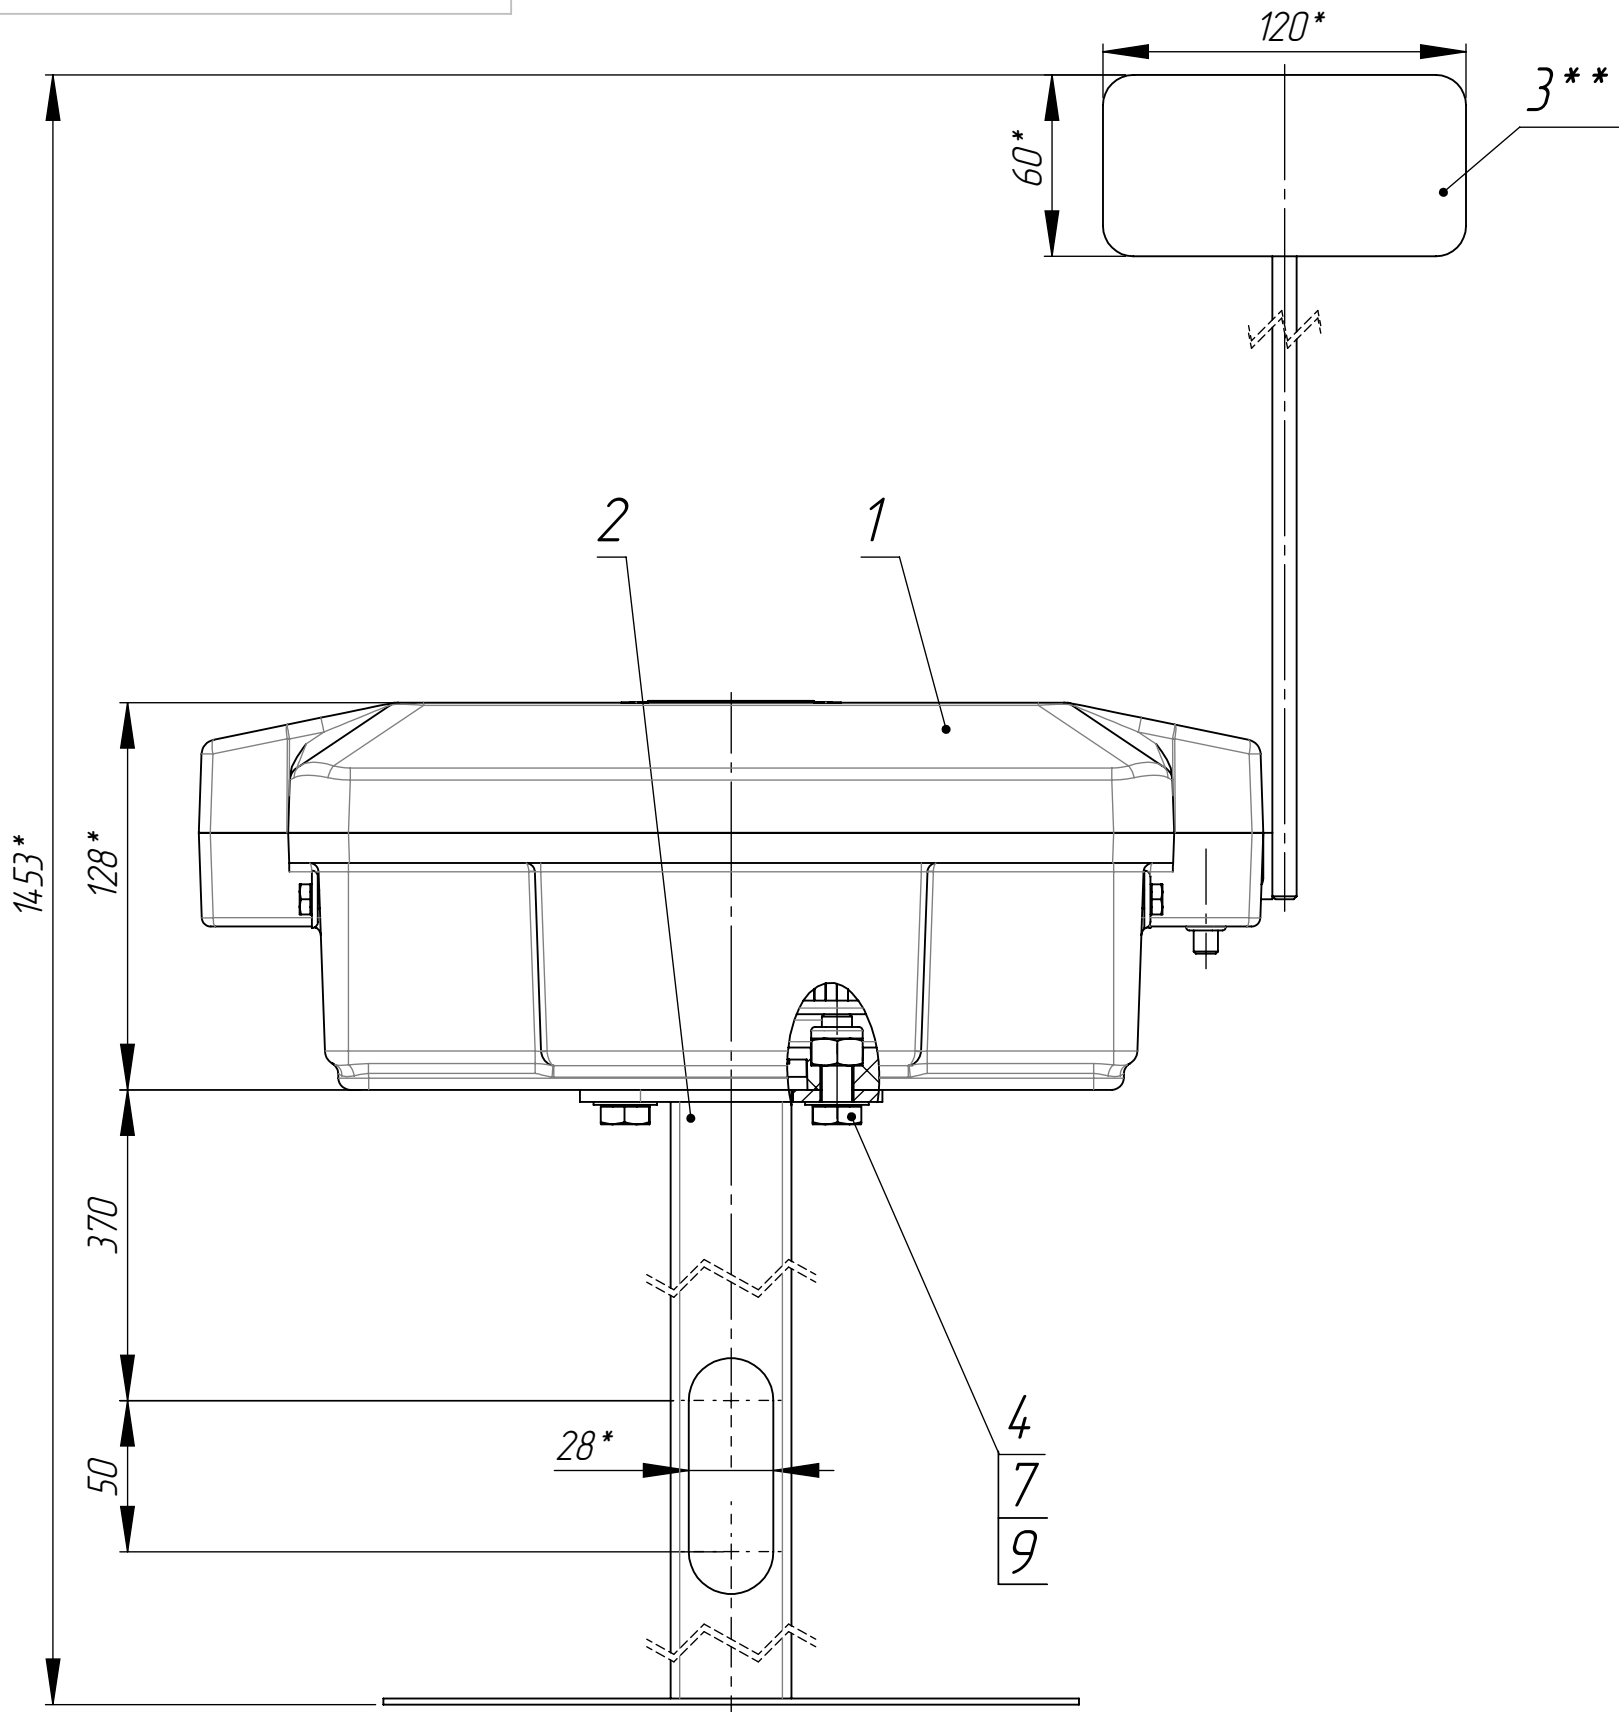


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
И.в.б. № докум.
Взам. инв. №
Подпись и дата
И.в.б. № подл.

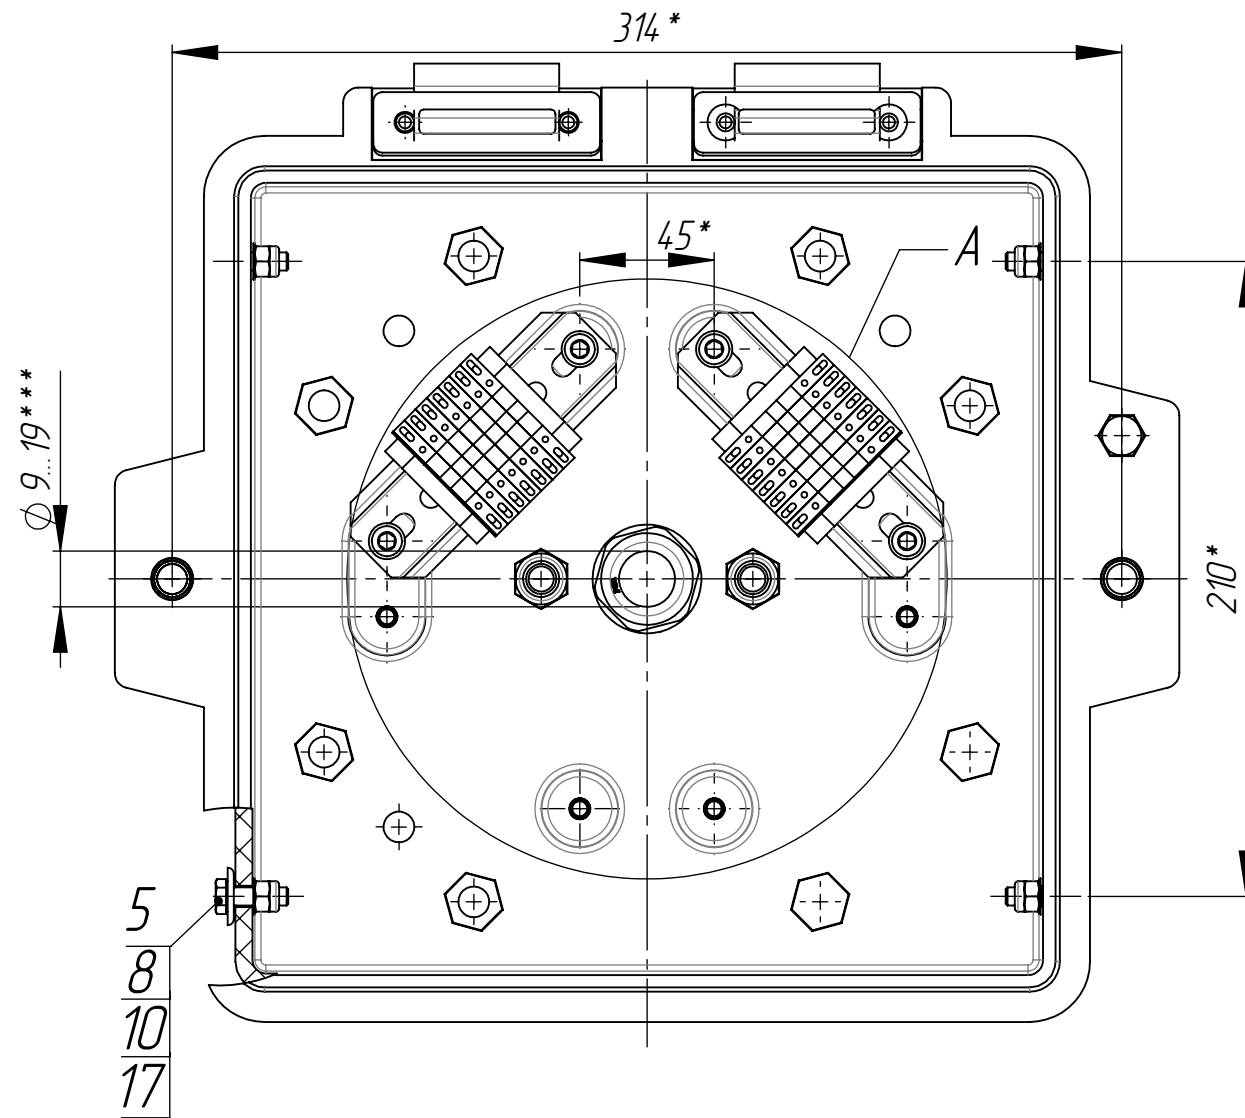

Крышка и УНУ** условно не показаны

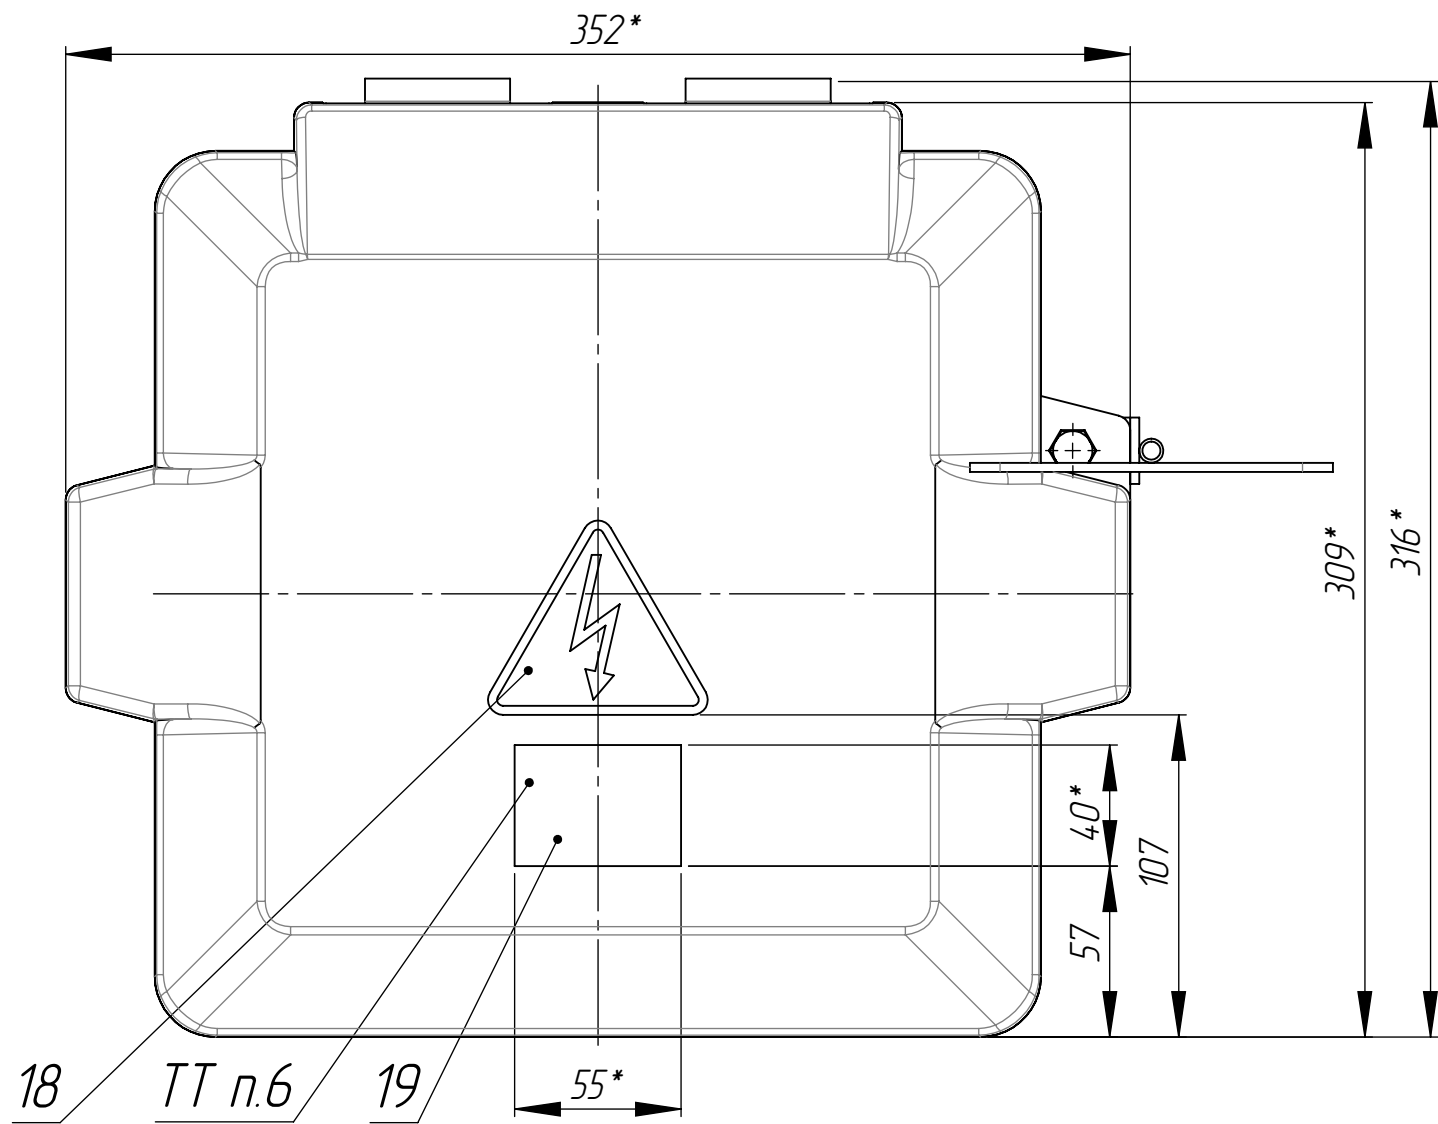

- 1*Размеры для справок.
2**В комплект поставки не входит, поставляется по согласованию с заказчиком.
3***По требованию заказчика возможно изменение номенклатуры кабельного зажима.
4.Основание поз.2, вешка поз.3** устанавливаются при монтаже.
5.Момент затяжки резьбовых соединений по СТБ 1879-2008.
6.Маркировать поз. 19: вид исполнения, номер, дату выпуска. Шрифт 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
7.Отклонения от массы не более $\pm 5\%$.
8.Возможно изменение номенклатуры и производителя проходных клемм и принадлежностей к ним.
9.Остальные требования согласно ТУ ВУ 592002909.001-2023.

ЛЯБМ.7650-00-00-08 СБ				Лит.	Масса	Масшт.
Муфта герметизированная универсальная композитная МГУ-К-14ШК-III-01 Сборочный чертеж				A	9	1,25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов
Разраб.						1
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						